



200312054003


报告编号: YXJC210903-06

检测报告

委托单位:	上海申通地铁集团有限公司
检测项目:	网咯检测
检测地点:	上海地铁

上海申通地铁集团有限公司

2003 年

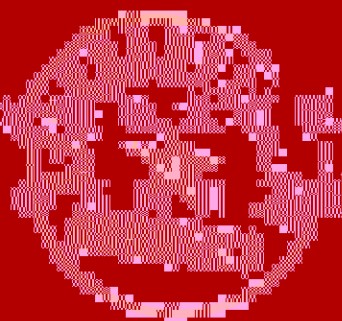

声 明

- 1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。
- 3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。
- 4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
- 5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。
- 6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街 1377 号欧美亚阳光家园

BH04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地址	七台河市新兴区宝泰隆路 16 号		
联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	焦炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、康洪亮等	采样日期	2021.09.03
分析人员	吴洪鹏、张宏亮等	分析日期	2021.09.03~2021.09.05
环境条件	2021.09.03 天气多云，东南风，风速 2.1m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表现性状/特征
2021.09.03	98 万吨/年焦炉烟囱 1# DA009	CLG2109030101~CLG2109030103	滤膜

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037 电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014 恒温恒湿箱 LHS-50CH YXE011 分析天平 AUW120D YXE026
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037

四、检测点位示意图



五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均值	标准 限值	单位
98万吨/年焦炉烟肉 1#DA009	2021.09.03	颗粒物	排放浓度	17.1	30	mg/m ³
				19.5	30	mg/m ³
				13.9	30	mg/m ³
		排放速率		7.50	—	kg/h
				8.55	—	kg/h
				6.12	—	kg/h
		二氧化硫	排放浓度	44	50	mg/m ³
				35.25	50	mg/m ³
				42	50	mg/m ³
		硫化物	排放速率	19.32	—	kg/h
				15.37	—	kg/h
				18.40	—	kg/h
		氮氧化物	排放浓度	319	500	mg/m ³
				288	500	mg/m ³
				315	500	mg/m ³

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量 (m ³ /h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)
98万吨/年焦炉烟肉 1#DA009	2021.09.03	439073	204.5	1.9	3.03
		439145	207.8	1.7	3.04

六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表 5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m ³
2	二氧化硫	50	mg/m ³
3	氮氧化物	500	mg/m ³

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编制人: 马艳

审核人: 张

签发人: 张

签发日期: 2024年9月24日

